



2025-2028

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria

Estado de São Paulo

CIDADE FOLCLORE

Avenida Franciso Antônio Mafra, 1004 – (16)3668-1233

Santo Antônio da Alegria, 25 de março de 2025.

Ofício n. 175/2025

Assunto: Resposta do Requerimento n. 09/2025, que “Objetiva o fornecimento de informações junto a Prefeitura Municipal sobre reservatório de água para abastecimento municipal que especifica”.

Prezado senhor Presidente,

Cumprimentando-o, cordialmente, na qualidade de Prefeito Municipal e dentro das atribuições que me foram conferidas por Lei, venho através do presente, tendo em vista o pedido de informações contido no Requerimento n. 09/2025, subscrito pelos nobres edis, juntando, para tanto a documentação anexa.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossa disposição para o diálogo e a construção conjunta de políticas públicas inclusivas, agradecendo vossa iniciativa e contribuição para o desenvolvimento de Santo Antônio da Alegria.

No mais, agradecemos a compreensão e o apoio desta Casa Legislativa, reafirmando nosso compromisso com o diálogo e a colaboração mútua em prol do desenvolvimento de Santo Antônio da Alegria.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para elevar meus votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Denílson de Carvalho

Prefeito Municipal

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
VLADIMIR GERALDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA/SP**



Santo Antônio da Alegria, 01 de abril de 2025


RESPOSTA AO REQUERIMENTO N° 09 – CÂMARA MUNICIPAL

A prefeitura municipal de Santo Antônio da Alegria, junto ao setor de água e esgoto, vem através deste documento, informar que o **Poço elevada** está localizado na Rua Amélia Alfredo Cury, s/n – Bairro Cohab I, possui outorga, profundidade do poço artesiano de 200 metros, volume diário de produção de água 680 m³/dia, reservatório em concreto – elevado, com capacidade de armazenamento de 100 m³.

Na sexta-feira (28/03/2025) recebemos a fiscalização dos Técnicos da vigilância sanitária do GVS XXIV – Ribeirão Preto e dos técnicos do DAEE (Departamento de águas e energia elétrica do estado de São Paulo) para verificar a estrutura e funcionamento do abastecimento municipal. Estamos sempre atendendo as exigências dos órgãos fiscalizadores, e em dia com o Plano Municipal de Saneamento básico, Plano de segurança da água, Plano de gestão de risco ambiental do sistema de saneamento, entre outros.

- 1) O reservatório do Poço da Elevada está com bom funcionamento, precisando de uma reforma para melhorar sua aparência física.
- 2) A Diretora e química responsável pelo abastecimento e saneamento municipal é a Suzana da Silva.
- 3) O Poço elevada abastece 40% da população urbana (aproximadamente 1.966 pessoas)

PROTOCOLO
Entrada em 104 120 25
Câmara Municipal
Santo Antônio da Alegria
vPj: 56.889.470/0001-02

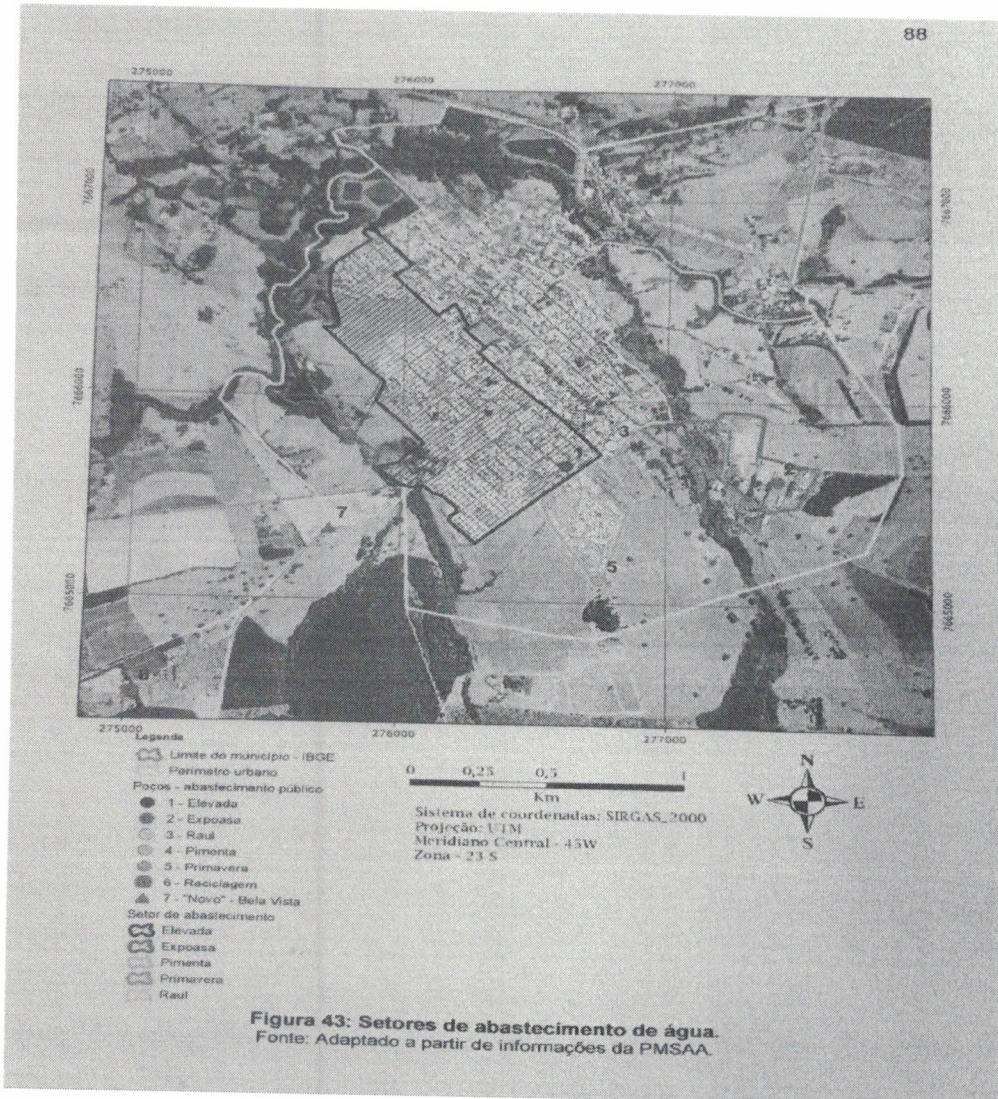

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br SUZANA DA SILVA
 Data: 01/04/2025 15:16:06-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SUZANA DA SILVA
 DIRETORA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO BÁSICO